

Požární služby – PREVENCE
Pavel B á b í k, 696 06 Vacenovice 10
IČO:15569713,


Telefon 518376105,

e-mail:pavel.babik@babik-po.cz

www.babik-po.cz

PROTOKOL
Z HYDRAULICKÉ TESTOVACÍ STOLICE

MAJITEL: SDH Novosedly	STROJ: PS12, přestavba na 1.6	DATUM: 3. srpna 2006
----------------------------------	---	--------------------------------

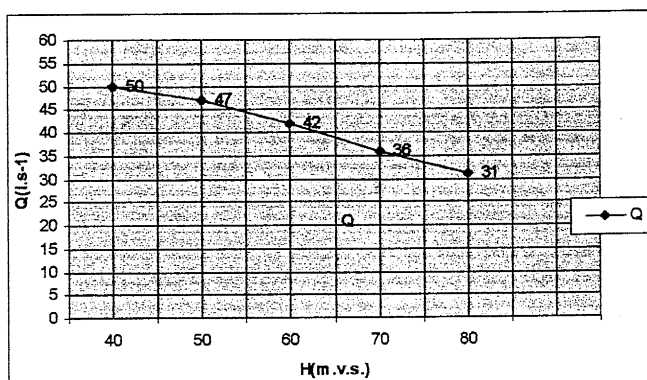

Dopravované množství vody Q ve vztahu k Hmvs (po optimalizaci)		
H[mvs]	Q[l.s ⁻¹]	ot./min.
40	50	3400
50	47	3400
60	42	3500
70	36	3600
80	31	3750

JMENOVITÝ LITROVÝ VÝKON TESTOVANÉHO STROJE

H[mvs]	Q[l.s ⁻¹]	Q[l.min ⁻¹]
80	31	1860

Zvýšení výkonu o proti původní PS12 více jak o 50%.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STROJE

Motor č.: 14807380	Motor ccm/úpravce: 1.6 / M	Čerpadlo typ: standard
Čer.úpravce: PSP	Typ kola: N/05	ØKola: 225
		ØPláště: 226,5
		Rozvaděč: PSP

Poznámka:

Dodán přestavěný motor TAZ 1.5 na obsah 1.6 + úprava čerpadla seřízení a optimalizace motoru na motorové brzdě, a záběh seřízení celého stroje na zkušební stolici. Při úpravě čerpadla provedena výměna oběžného kola. Protokol z motorové brzdy dodán samostatně.

ZÁKAZ VYTÁČET MOTOR NA PLNÝ PLYN
BEZ ZÁTĚŽE – NENABRANÁ VODA
PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT DOTAŽENÍ OBĚŽNÉHO
KOLA, NÁPLŇ OLEJE A VODY VE VÝMĚNÍKU